

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytiřská 404/12, 110 01 Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygpaha.cz • ID: zpqai2i

Informace k výskytu Legionelly v ulici Anderleho 839/10, Praha 14 – Černý Most

Na základě stížnosti obyvatele na kvalitu teplé vody v objektu Anderleho 839/10, Praha 9, provedla dne 20. 1. 2016 Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále HSHMP), prostřednictvím prověřeného pracovníka Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, odběr teplé vody v dotčeném objektu.

Výsledky rozborů vzorků teplé vody odebrané v rámci státní kontroly kvality teplé vody v objektu Anderleho 839/10, Praha 9, prokázaly nedodržení kvality teplé vody v ukazateli Legionella species (doloženo Laboratorním protokolem č. 5564/2016 vypracovaným dne 2. 2. 2016 Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem). Výsledkem rozboru je zjištěná hodnota **1 400** KTJ/100 ml - hygienický limit 100 KTJ /100 ml (KTJ = kolonií tvořících jednotek).

Výše uvedený nález je v rozporu s požadavky v § 3 (3) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. O této skutečnosti byl výrobce teplé vody společnost Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 (dále PTAS) neprodleně informován (č. j. HSHMP 4882/2016, ze dne 2. 2. 2016).

HSHMP dne 3. 2. 2016 provede odběry ve všech objektech na zasaženém okruhu teplé vody za účelem zjištění rozsahu kontaminace systému rozvodů teplé vody. Výsledky budou známy cca za týden.

Provedení nápravných opatření bude projednáno s PTAS.


HSHMP situaci nepřetržitě monitoruje, budou prováděny následné odběry teplé vody k ověření účinnosti nápravných opatření.

Mgr. Matěj Čermák

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Potenciálně zasažené objekty (viz mapka):

- Anderleho 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843
- Doležalova 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
- Anderleho 858, 859, 860

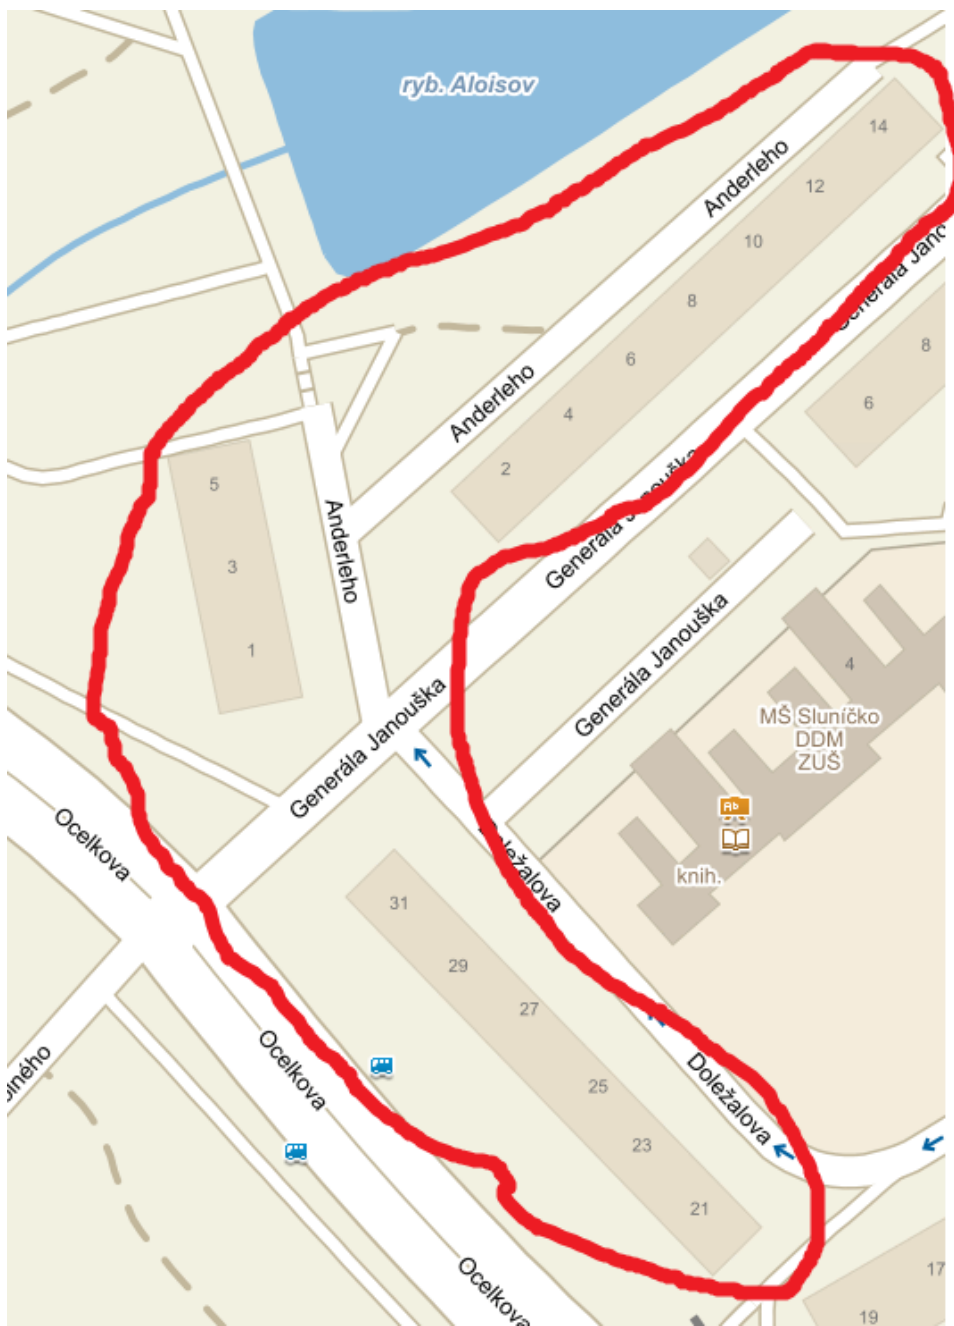

Anderleho 837,
838, 839, 840,
841, 842, 843

Doležalova
1054, 1055,
1056, 1057,
1058, 1059

Anderleho 858,
859, 860

Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1, PSČ: 110 01
tel. ústř.: 296 336 700, e-mail: podatelna@hygp Praha 1, datová schránka ID zpqi2i

Bankovní spojení: ČNB Praha 1
č. ú.: 65825011/0710